

Anschlussbedingungen Berufsfeuerwehr Herten Allgemeines

Konzessionsträger der Übertragungseinrichtung

- Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 14
44866 Bochum

Zugelassener Errichter mit Nebenclearingstelle

- Siemens AG
RC-DE SI RDE WEST KAS S IS
Franz-Geuer-Str. 10
50823 Köln

Feuerwehrinformationszentrale

- Die Zusammenfassung von Feuerwehrbedienfeld (FBF), Feuerwehranzeigetableau (FAT) und der Feuerwehrpläne in einem Schrank (s. g. Feuerwehrinformationszentrale) wird verbindlich vorgeschrieben. Der Kasten für die Feuerwehr-Laufkarten muss Pläne im DIN A3 Querformat aufnehmen können. Nähere Informationen stehen auf der folgenden Seite.
Die genaue Ausführung ist im Vorfeld mit der Berufsfeuerwehr Herten abzusprechen.

Schließung

- Die einheitliche Schließung für FSD und FSE und FIZ ist bei der Firma Kruse Sicherheitssysteme, Duvendahl 92, 21435 Stelle eingerichtet und dort zu beschaffen.
Die Freigabebescheinigung ist bei der Berufsfeuerwehr Herten anzufordern.

Feuerwehrpläne

Anzahl der Feuerwehrpläne DIN A 3 (Querformat) in folgender Ausführung:

- **3 x** laminiert und mit Ringbindung (möglichst 21 Ringteilung)
(zweimal Berufsfeuerwehr Herten/einmal an der Brandmeldezentrale im Objekt hinterlegt, wenn möglich)
- **1 x** laminiert nur der Übersichtsplan
- **1 x** auf Datenträger CD, in JPG oder PDF Format (jeder Plan (Geschossplan) als eigene Bild-Datei)

Blitzleuchte

- Kalotte grün

Ansprechpartner

- Bei Fragen und für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an die Brandschutzdienststelle Berufsfeuerwehr Herten -Abteilung Vorbeugender Brandschutz-:

Herr Lauer: Tel.: 02366 - 307704

Herr Schulz: Tel.: 02366 - 307711

Herr Hüge: Tel.: 02366 - 307711 (nicht ständig besetzt)

Herr Ponzini Tel.: 02366 - 307711 (nicht ständig besetzt)

Feuerwehrintegrationszentrale (FIZ)

Zur Vereinheitlichung der Bedienung- und Informationsgewinnung durch die örtliche Feuerwehr; bei unterschiedlichen Brandmeldeanlagen.

In der Feuerwehrintegrationszentrale sind alle für die Feuerwehr relevanten Informationen und Bedienvorgänge von Brandmeldeanlagen zusammengefasst.


- Feuerwehranzeigetableau (**FAT nach DIN 14662**)
- Feuerwehrbedienfeld (**FBF nach DIN 14661**)
- Nebensmelder/Hauptmelder
Nebensmelder in allgemein zugänglichen Räumen
Hauptmelder in geschlossenen Räumen, nicht allgemein zugänglich
- Feuerwehr-Laufkarten



← Feuerwehranzeigetableau →

Feuerwehrbedienfeld →

Nebensmelder (optional) →

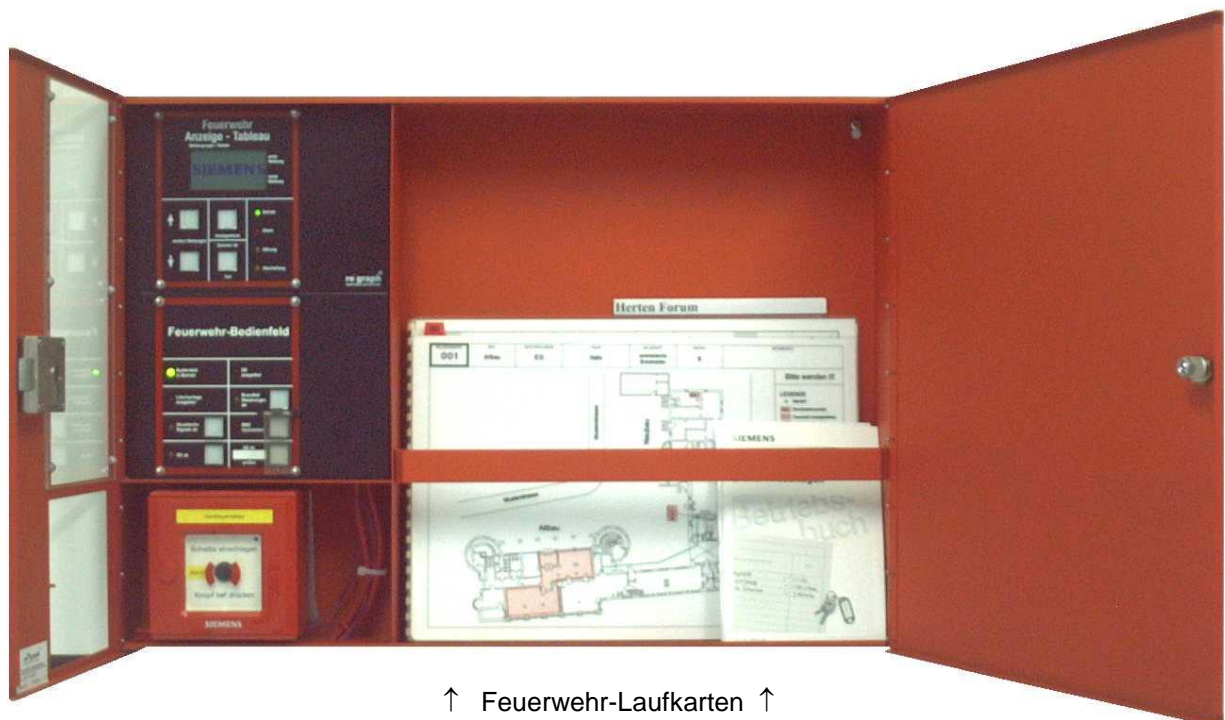

↑ Feuerwehrlaufkarten ↑